


Montaż kurtyny RUND z przyłączem wodnym - formularz wyboru lokalizacji przyłącza.


1 MONTAŻ POZIOMY

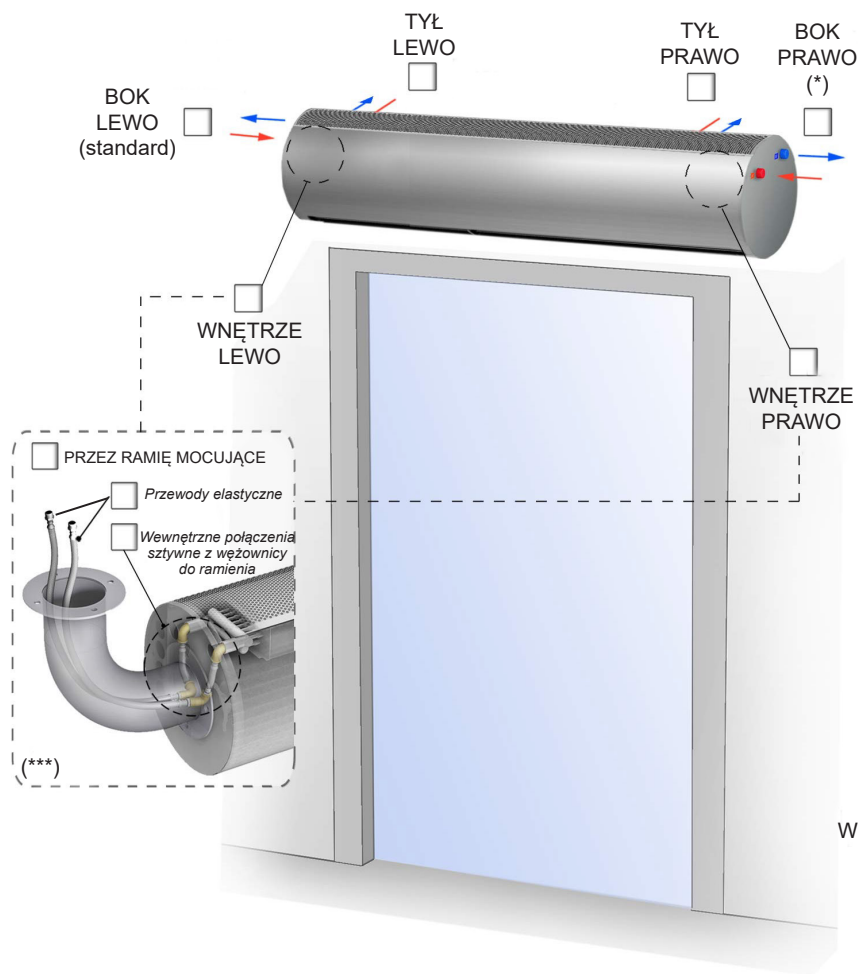

2 MONTAŻ PIONOWY

STRONA LEWA

STRONA PRAWA

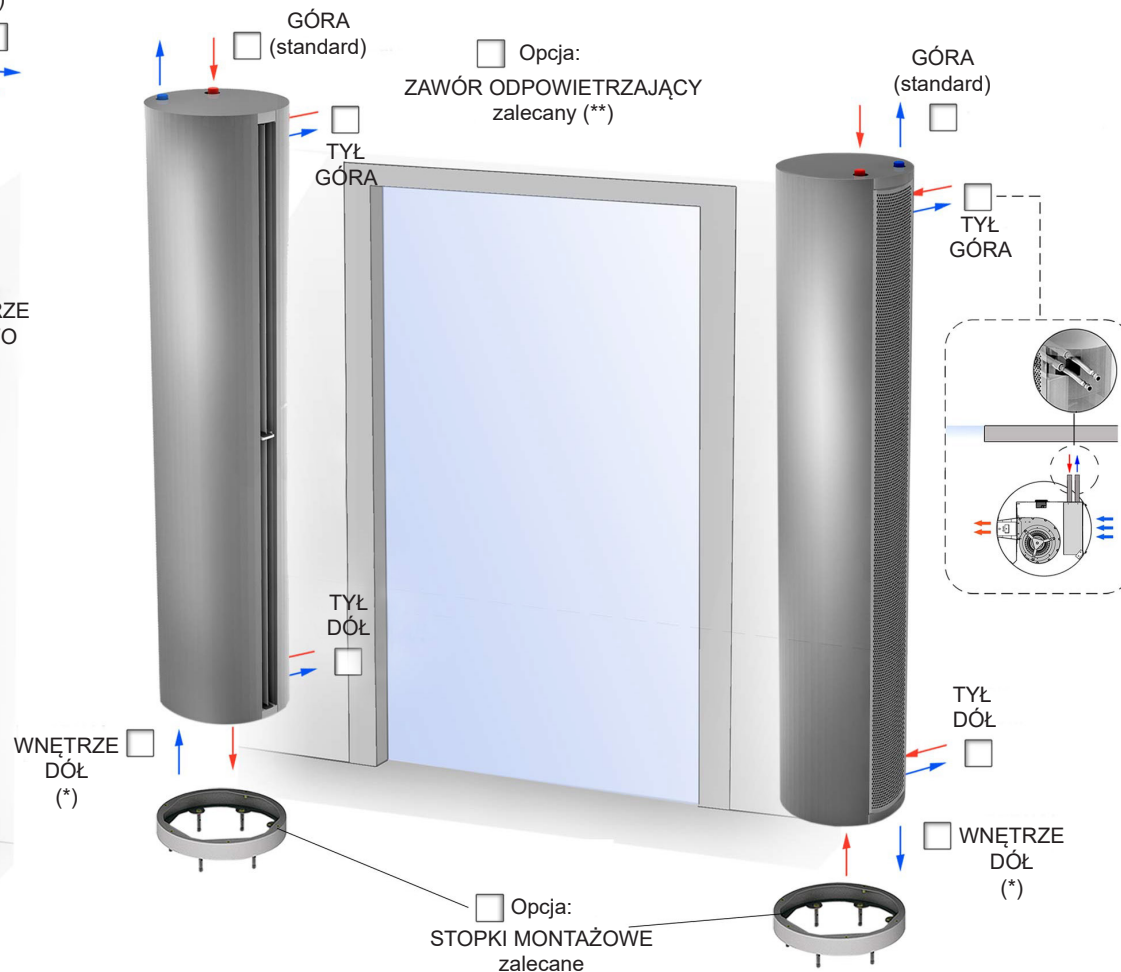

Standard albo (*) bez dodatkowej opłaty.

(**) W modelach kurtyń z nagrzewnicą 2-rzędową P (2R-80/60) z wybraną opcją montażu „GÓRA” lub „TYŁ GÓRA” (oprócz wielkości 1000) zawór odpowietrzający nie jest konieczny. W modelach z nagrzewnicą 3-rzędową P (3R-60/40) oraz przy pozostałych opcjach montażu pionowego zawór odpowietrzający jest zalecany w celu osiągnięcia maksymalnej mocy grzewczej.

(***) Za dodatkową opłatą